



TIEMME

VALVOLA DI FONDO "GLOB"

CHECK VALVE "GLOB"

Art. **3650**

Valvole di ritegno con estremita' filettate femmina UNI ISO 228 con otturatore e filtro in acciaio inox.

Check valves with threaded female UNI ISO 228 ends and shutter with stainless steel filter.

Le valvole di fondo Tiemme Art. 3650 vengono principalmente utilizzate nei circuiti di prelievo dell' acqua per mantenere la pompa in condizione di innesco. La cartuccia filtro a tagli verticali garantisce una corretta aspirazione dell' acqua limitando il passaggio di fanghi e sedimenti. La valvola deve essere installata in posizione verticale per consentire il flusso solo in senso ascendente. Si adattano ad installazioni su pompe, in pozzi ed impianti agricoli.

The foot check valves Tiemme Art. 3650 are mainly used in water suction systems to keep loaded the pump. The filter with vertical cuts allows good intake restricting the wau-in of nuds and sediments.

The valve shall be installed in vertical position to ensure flow in upward direction only.

The valves are suitable for water pumps, wells and autoclaves.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 60 °C
Temperatura min di esercizio: 0 °C
Pressione max di esercizio: Vedere tabella dimensioni
Filettatura: femmina ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 60 °C
Minimum temperature: 0 °C
Maximum operating pressure: See dimensional table
Thread: female ISO 228

Descrizione

Corpo
Otturatore
Guarnizione
Guarnizione corpo
Filtro

Materiale

Ottone CW617N - EN12165
Ottone CW617N - EN12165
Gomma nitrilica NBR
Fibra
Ottone CW617N - EN12165

Trattamento

-
-
-
-
-

Description

Body
Shutter
Washer
Body Washer
Filter

Material


CW617N-EN12165 brass
CW617N-EN12165 brass
Nitrile Rubber NBR
Fibre
CW617N-EN12165 brass

Treatment

-
-
-
-
-



Certificazioni / Certifications

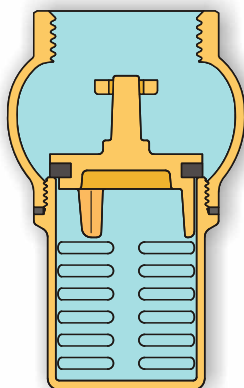

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com





TIEMME

VALVOLA DI FONDO "GLOB"

CHECK VALVE "GLOB"

Art. 3650

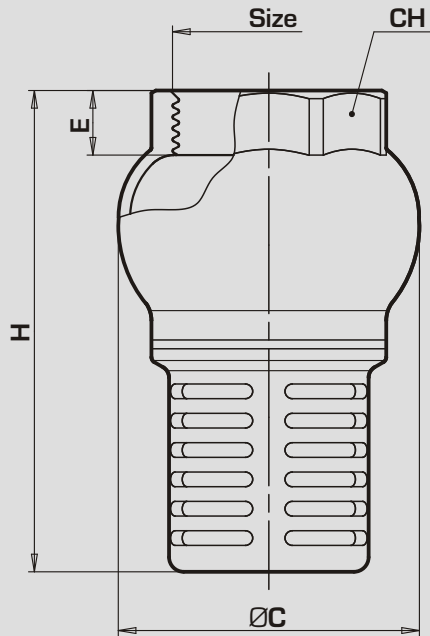


Tabella dimensioni
Sizes table

Size	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ØC	45	51	61,5	68,5	80	99,5	116	146
CH (ottagonale)	34	40	49	55	69	85	95	124
E	8	11,5	13,5	16	16	16	15	20
H	70,5	81,5	95	104	125	140	152	186
PN	10	10	8	8	8	6	6	6
Peso/Weight	200	250	390	565	740	1300	1500	3075
Codice/Code	3650G2805	3650G2806	3650G2807	3650G2808	3650G2809	3650G2810	3650G2811	3650G2812

Diagramma pressione / temperatura
Pressure / temperature diagram


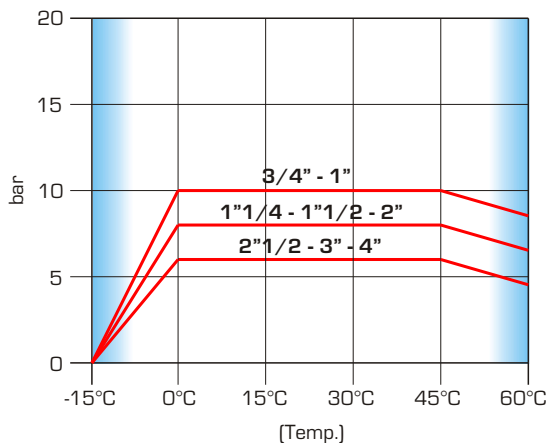


Diagramma portata/perdita di carico
Flow/pressure drop diagram



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



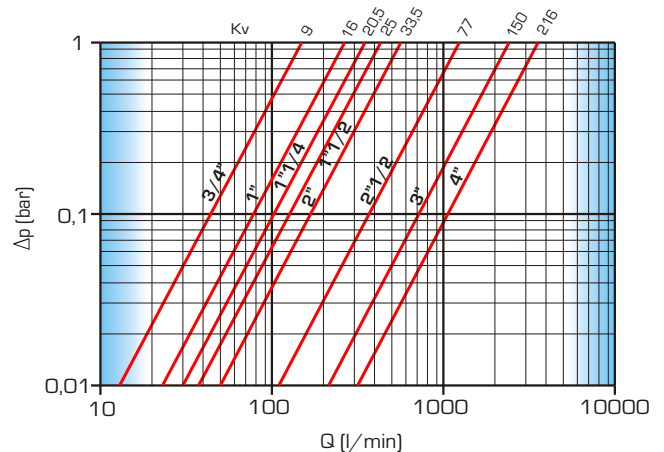

TIEMME

VALVOLA DI FONDO "GLOB" CHECK VALVE "GLOB"

Art. **3650**

Istruzioni per l'installazione Installation instructions

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito, indicata con l' apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola, deve essere scrupolosamente rispettata. L' impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la corretta tenuta ed il buon funzionamento.

Le operazioni di collegamento tra la valvola e la raccorderia di connessione all' impianto devono essere eseguite con attrezzature idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti alla valvola od ai raccordi.

Ad installazione completata è necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

Tiemme Raccorderie SpA declina ogni responsabilità in caso di guasti e/o incidenti qualora l' installazione non sia stata realizzata in conformita' con le norme tecniche e scientifiche in vigore ed in conformita' a manuali, cataloghi e/o relative disposizioni tecniche indicate da Tiemme Raccorderie SpA.

Per qualsiasi ulteriore informazioni rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME SpA.

The valve must be installed respecting the valve flow direction as indicated by specific marks on the valve body (arrows,...).

The system shall be designed and realised in order to avoid any stress that could damage the valve and could compromise the sealing and the correct working of the valve.

All installation operations shall be done using properly tooling. The tightenings shall be such as to guarantee the sealing but without make any damage to the valve or fittings.

Once the installation have been completed is necessary to verify the sealings according to technical specifications and/or what required by the country of installation.

Tiemme Raccorderie SpA decline any responsibility in case of damages and/or accidents when the installation is not done in conformity with technical and scientific rules in force and in conformity with manuals, catalogues and/or technical documentation written by Tiemme Raccorderie SpA.

For any further information please refer to your local dealer or directly to TIEMME S.p.A.

Voci di capitolato Specification summaries

Art. 3650

Valvola di ritegno in ottone CW617N con estremità filettate femmina ISO228 ed otturatore senza molla.

Temperatura max di esercizio 110C; Pressione max di esercizio 10bar

Check valve made of CW617N brass with female ISO228 threaded end with shutter (without spring).

Maximum working temperature 110C; maximum working pressure 10bar



TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy

Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206

info@tiemme.com - www.tiemme.com

